


# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司顺安加油站安全现状评价报告		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2022.3.17
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司顺安加油站于 2001 年 01 月 04 日成立，位于甘肃省酒泉市肃州区上坝乡，负责人为梁刚，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2019 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日。许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式双层油罐 5 个，其中 2 个 <math>30\text{m}^3</math> 汽油罐，1 个 <math>30\text{m}^3</math> 柴油罐，2 个 <math>50\text{m}^3</math> 柴油罐；总储量为 <math>125\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	巴彬	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	巴彬
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚 卢广灿 蔡传胜 李冬 刘红岩
	注册安全工程师	巴彬、唐晓娟、向鹏、李冬、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	巴彬、刘红岩、蔡传胜		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.1.8，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片



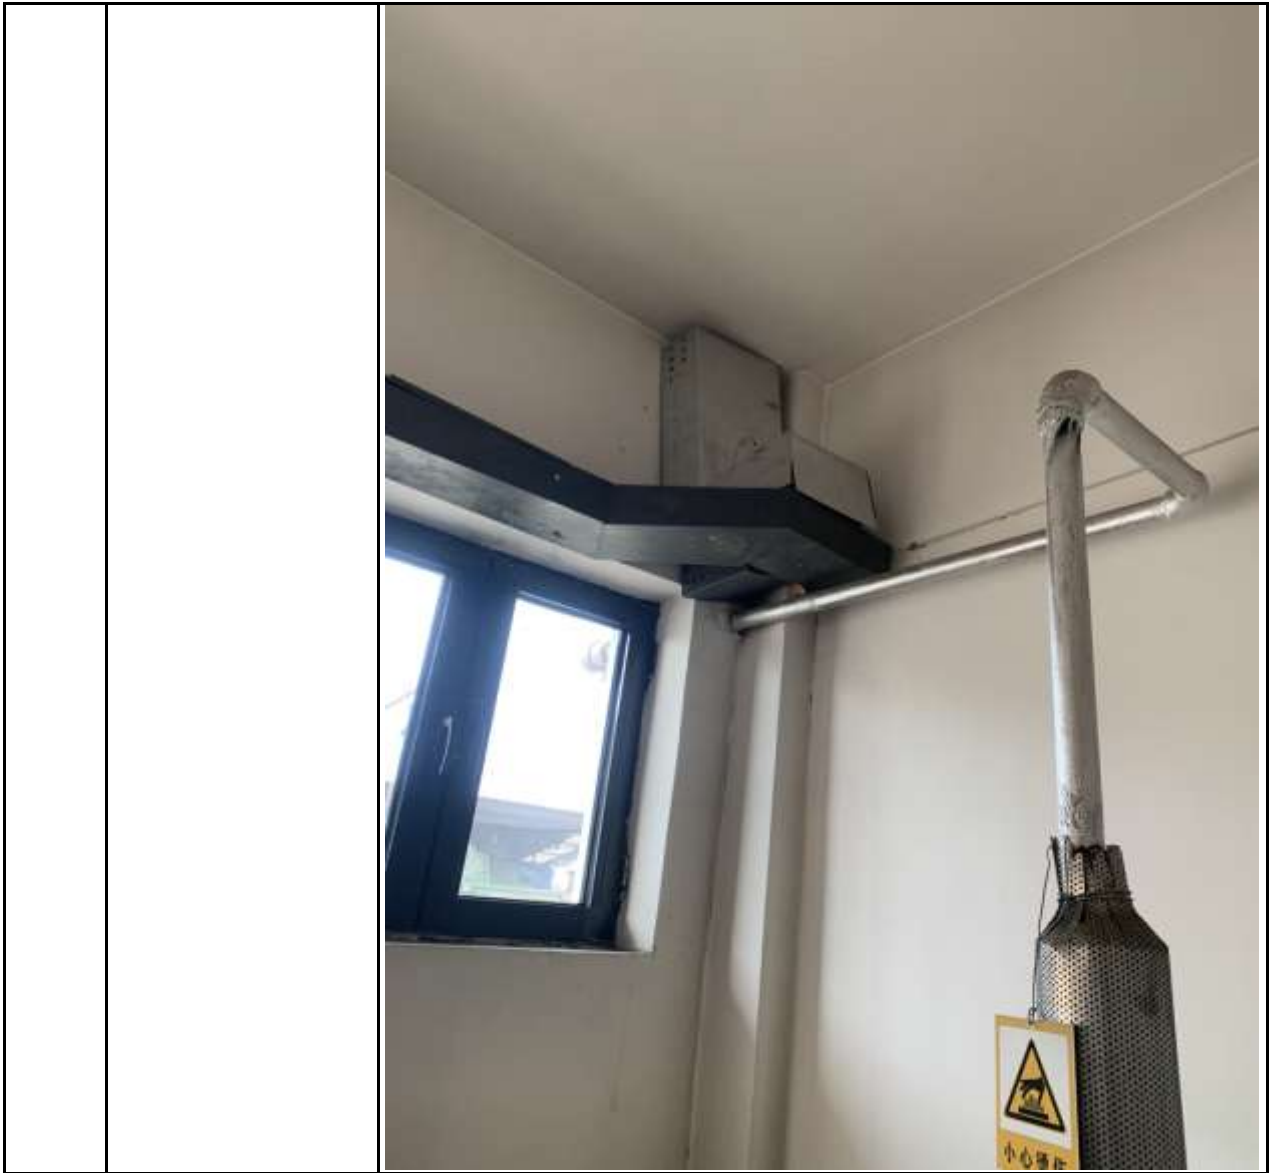


**ST/STC同步发电机**  CN/CE 0901-0110

中国驰名商标 江苏省名牌产品

型号	ST/STC-500-3	标准代号	GB/T 9981-1997
额定容量	500 KVA	功率因数	0.8
额定功率	300 kW	额定频率	50 Hz
额定电流	54 A	定 额	连续
额定电压	400 V	环境温度	27 °C
额定转速	1500 r/min	出厂编号	C132943R
相 数	3 相	出厂日期	2013 年 12 月

英泰集团  
江苏英泰机电有限公司  
地址: 江都区小纪英泰工业园 电话: 0514-86591118

**英泰牌柴油发电机组**  CN/CE 0901-0110

江苏省名牌产品 江苏省著名商标

型 号	50 GF	标准代号	GB/T 2825.5-2009
额定转速	1500 r/min	额定频率	50 Hz
备用功率	30 kW	额定电压	400 V
额定功率		功率因数	0.8
额定电流	54 A	相 数	3
出厂编号	15112183	出厂日期	2013 年 12 月

英泰集团  
扬州英泰机械有限公司  
地址: 江苏省江都区小纪英泰工业园 电话: 400-1092-666

		
	备注及其他信息	无